

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ГКУ РО «Шелуховское  
лесничество»

Ефремова Галина Васильевна

Ф.И.О. начальника лесничества



подпись

«27» февраля 2018г.

**ПРОЕКТ**  
**ухода за лесами**  
**Рубки прореживания**

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район: лесостепной район лесов Европейской части РФ

Лесничество Шелуховское Участковое лесничество Красенское

Номер квартала 56 Номер выдела 1,2,3,4 Площадь лесного участка 50,1 га.

Категория : зеленые зоны

Лесорастительные условия:

Рельеф: равнинный, расчлененный балками и долинами ручьев и рек.

Почва: светло-серая, дернслабоподзолистая, сочетаний с контурами эродированных почв и почв овражно-балочного комплекса.

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий ССЛЖ В2

Планируемое время проведения рубки 01.04.2018

месяц, год

Планируемое время учета работ 28.12.2018

месяц, год

Планируемое время оценки результатов 28.12.2018

месяц, год

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сыродрост. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	10С	20	20	0,8	290	КРЛ Р РЕДКИЙ
проектируемая	10С	20	20	0,6	230	КРЛ Р РЕДКИ

Характеристика вырубаемой части насаждения : сосна, средний диаметр 20 см, средняя высота древостоя 20м, выбираемый объем 2918 м<sup>3</sup>, разряд высот 2

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20 %

Минимальная сомкнутость крон 0,8

Сумма площадей сечений \_\_\_\_\_


Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,6

Объем вырубаемой древесины (по породам) сосна-2918 м<sup>3</sup>

Технология выполнения работ по уходу за лесами: 1) Очищается 50 метровая зона безопасности от зависших деревьев .2) Производится рубка технологических коридоров, погрузочных пунктов ,мест складирование древесины. 3) В пасаках ликвидируют нежелательные деревья п.22(а,б,в) согласно Правил рубок ухода утвержденные Минприроды Р.Ф. от 22.11.2017 №626.4) Сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания

Абрис лесосеки  
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

М 1:10000

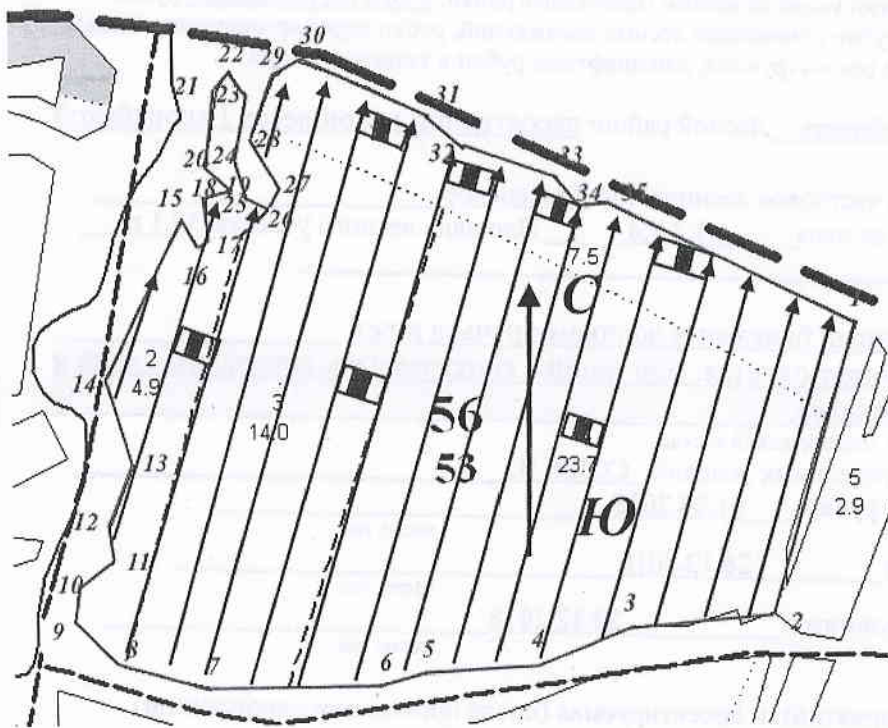

№ точек	Направление румбы (азимуты) линий, °	Длина линий, м
1-2	ЮЗ 16°	394
2-3	ЮЗ 89°	160
3-4	ЮЗ 70°	125
4-5	ЮЗ 88°	155
5-6	ЮЗ 76°	25
6-7	ЮЗ 90°	225
7-8	СЗ 70°	110
8-9	СЗ 44°	70
9-10	СВ 5°	20
10-11	СВ 57°	30
11-12	СЗ 7°	35
12-13	СВ 24°	68
13-14	СЗ 20°	98
14-15	СВ 22°	258
15-16	ЮВ 32°	20
16-17	СВ 60°	5
17-18	СЗ 4°	40
18-19	СВ 69°	15
19-20	СЗ 52°	25
20-21	СВ 6°	105
21-22	СВ 35°	15
22-23	ЮВ 32°	20
23-24	ЮЗ 10°	75
24-25	ЮВ 17°	35
25-26	ЮВ 66°	15
26-27	СВ 31°	15
27-28	СЗ 27°	65
28-29	СВ 20°	85
29-30	СВ 56°	20
30-31	ЮВ 69°	175
31-32	ЮВ 47°	50
32-33	ЮВ 75°	140
33-34	ЮВ 35°	50
34-35	СВ 87°	48
35-1	ЮВ 68°	370

Лицо, ответственное за составление проекта

  
подпись

Наиферов В.Ю. Начальник лесного отдела  
Ф.И.О. должность

Контактный рабочий номер

8(903)885-00-10