

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ГКУ РО «Сасовское  
лесничество»

Шилин Василий Иванович

Ф.И.О. начальника лесничества

подпись

« 01 » 02 20 21 г.

## ПРОЕКТ ухода за лесами

### Рубки прореживания

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область

Лесной район: хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ

Лесничество Сасовское Участковое лесничество Кадомское

Номер квартала 98 Номер выдела 7 Площадь лесного участка 4,2 га

Категория защитности лесов: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

Лесорастительные условия:

Рельеф: волнистые равнины, изрезанные оврагами

Почва: серая лесная, свежая

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий ССЛЖ В2

Планируемое время проведения рубки 25.02.2021

месяц, год

Планируемое время учета работ 25.12.2021

месяц, год

Планируемое время оценки результатов 28.12.2021

месяц, год

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырой раст. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	5СЗБ1ЛП1ОС	12	13	0,8	150	Р БР Ж СРЕДНИЙ
проектируемая	5СЗБ1ЛП1ОС	12	13	0,6	120	Р БР Ж СРЕДНИЙ

Характеристика вырубаемой части насаждения: в первую очередь вырубаются деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, отмирающие, поврежденные вредными организмами): сосна, средний диаметр 12 см, средняя высота древостоя 13 м, выбираемый объем 81 м<sup>3</sup>, разряд высот 2; береза, средний диаметр 14 см, средняя высота древостоя 16 м, выбираемый объем 43 м<sup>3</sup>, разряд высот 1; ель, средний диаметр 12 см, средняя высота древостоя 12 м, выбираемый объем 2 м<sup>3</sup> разряд высот 2.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20 %

Минимальная сомкнутость крон 0,8

Сумма площадей сечений

Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,6

Объем вырубасмой древесины (по породам) сосна - 81 м<sup>3</sup>, береза - 43 м<sup>3</sup>, ель - 2 м<sup>3</sup>,

Технология выполнения работ по уходу за лесами:

1) Очищается 50 метровая зона безопасности от зависших деревьев.


2) Производится рубка технологических коридоров, погрузочных пунктов, мест складирования древесины.

3) В пасаках ликвидируют нежелательные деревья п.22 (а,б,в) согласно Правил рубок ухода утвержденных Минприроды РФ от 22.11.2017. № 626.

4) Способ очистки: огневой.

Абрис лесосеки  
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

М 1:10000

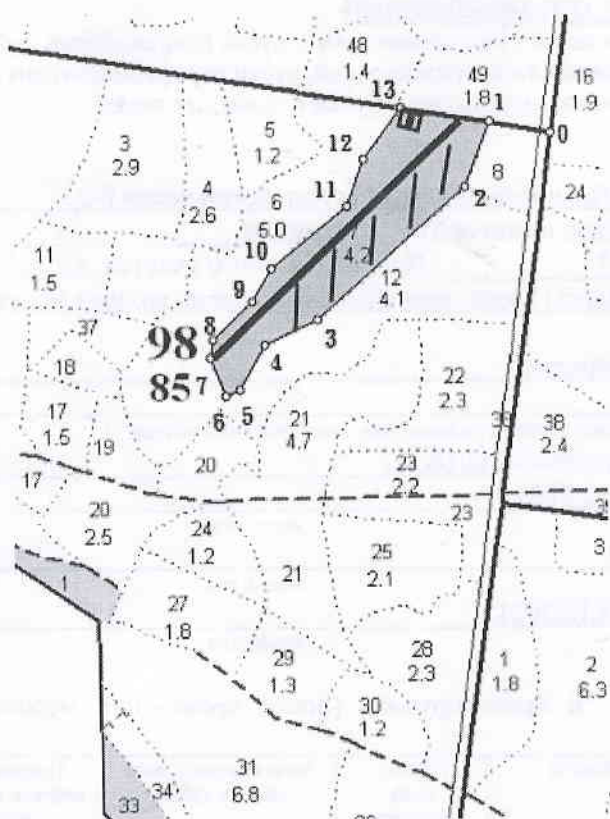

№ точки	Направление румбы (азимуты) линий, °	Длина линий, м
Привязка		
0-1	СЗ 79°	82
Лесосека		
1-2	ЮЗ 21°	93
2-3	ЮЗ 48°30	251
3-4	ЮЗ 64°	89
4-5	ЮЗ 32°	68
5-6	ЮЗ 71°	21
6-7	СЗ 21°	52
7-8	СВ 24°30	31
8-9	СВ 46°	74
9-10	СВ 31°	57
10-11	СВ 53°30	114
11-12	СВ 20°30	67
12-13	СВ 34°	85
13-1	ЮВ 79°	119

Лицо, ответственное за составление проекта

  
подпись

Панферов В.Ю.  
Ф.И.О.

Начальник лесного отдела  
должность

Контактный рабочий номер

8 (930) 885-00-10